

Empa
Lerchenfeldstrasse 5
CH-9014 St. Gallen
T +41 58 765 74 74
F +41 58 765 74 99
www.empa.ch

Création Baumann AG
Bern-Zürich-Strasse 23
CH-4901 Langenthal

Prüfbericht Nr. 5214020767

Prüfauftrag

Bestimmung der Brandkennziffer (BKZ) gemäss Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften, Baustoffe und Bauteile, Prüfbestimmungen Teil B Ausgabe 1988 (mit Nachträgen). Prüfung der Brennbarkeit in Anlehnung an SN 198'898 (1987) und Rauchdichtetest gemäss VKF

Auftraggeber
Probenahme

Création Baumann AG Bern-Zürich-Strasse 23 CH-4901 Langenthal
durch Auftraggeber

Prüfobjekt

ALPHACOUSTIC

Kundenreferenz
Ihr Auftrag vom
Eingang des Prüfobjektes
Ausführung der Prüfung
Anzahl Seiten
Beilagen
Archivierung Material

Patrick Waldmeier
10. Dezember 2018
12. Dezember 2018
12. Dezember 2018 bis 14. Dezember 2018
6
keine
Das restliche Prüfmaterial wird während 1 Jahr archiviert.

Dieser Prüfbericht hat eine Gültigkeitsdauer von fünf Jahren 14. Dezember 2023.

401 – gbel/knl // Kontroll-Visum: *kn1*

Empa, Swiss Federal Laboratories for Materials Science and Technology,
Laboratory for Biomimetic Membranes and Textiles
St. Gallen, 14. Dezember 2018

Prüfleiterin



Zeller Pierrine



Inhalt

Prüfobjekt (dekl.)	3
Bild(er)	3
Normative Verweisungen	3
Bestimmung des Brennbarkeitsgrades in Anlehnung an SN 198'898 (1987)	3
Prüfverfahren	4
Prüfbedingungen	4
Abweichung(en)	4
Anforderungen gemäss VKF	4
Ergebnis(se)	5
Bestimmung des Rauchdichtetest gemäß VKF	5
Prüfverfahren	5
Prüfbedingungen	6
Abweichung(en)	6
Anforderungen	6
Klassierung	6
Ergebnis(se)	6
Klassierung gemäss Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften, Baustoffe und Bauteile, Teil B (Prüfbestimmungen), Ausgabe 1988	6

Prüfobjekt (dekl.)

Art. Name	ALPHACOUSTIC
Verwendungszweck	Dekorationsstoff
Materialzusammensetzung	100% PLF CS
Beschichtung	-
Gesamtgewicht (g/m ²)	155 g/m ² (gemessen: 121 g/m ²)
Dicke (mm)	0.3 mm
Farbe	weiss
erhaltene Materialgrösse	3.0x3.0 m

Bild(er)

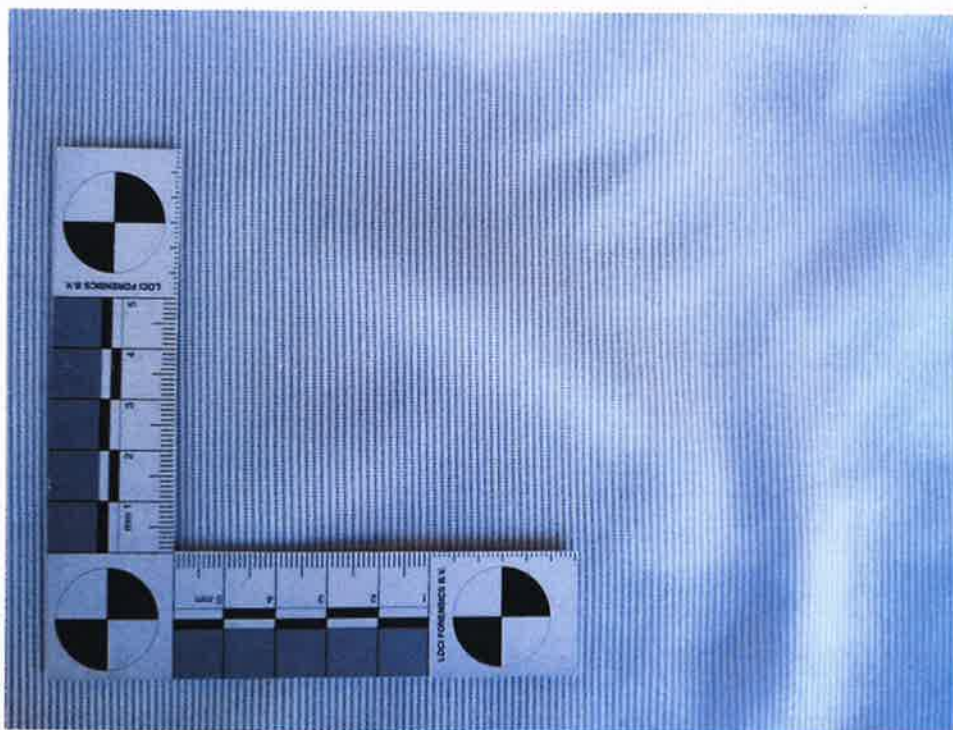


Abbildung in Millimeter

Normative Verweisungen

- SNV 95150 (Zurückziehungsdatum 1993-01-01)

Bestimmung des Brennbarkeitsgrades in Anlehnung an SN 198'898 (1987)

(Zurückziehungsdatum 1999-07-01)

Pr fverfahren

Die akklimatisierte Proben werden vertikal in einen Brennkasten h ngend w hrend 3s, und 15s an der unteren Schnittkante mit einer Propan-Gasflamme (40 ± 2 mm L nge) aus einem 30° zur Senkrechten stehenden Brenner in Ber hrung gebracht.

Bei Proben die sich durch die Beflammung nicht z nden lassen, werden die zerst rte Strecke und die Glimmzeit, bei solchen, die nach der Beflammung innerhalb der Messstrecke erl schen, werden die zerst rte Strecke, die Brennzeit und die Glimmzeit bestimmt. Zudem wird auch noch bestimmt, ob die H he der Flammenspitze erreicht wird. Es wird festgehalten ob die Proben schmelzen oder abtropfen. Beim Abtropfen wird ausserdem auch noch beurteilt ob es sich um brennendes abtropfen h lt und das Filterpapier dabei entz ndet wird.

Pr fbedingungen

Probenakklimatisierung	≥ 24 h bei $(20 \pm 2)^\circ\text{C}$ / $(65 \pm 4) \%$ rel. Lf.	
Markierungsfaden	Baumwolle, roh 50/3 dtex	
Propan	Heizwert ca. 46 MJ/kg	
Luftstr�mung	(0.1 bis 0.2) m/s	
Pr�fraumklima \emptyset	21.7°C / 16.4 % rel. Lf.	
Probenanzahl	20 (10 in L�ngs-, und 10 in Querrichtung)	
Probengr�sse	105 x 450 mm	
Anh�ngegewichte	<u>Fl�chenbezogene Masse (g/m^2)</u>	<u>Anh�ngegewicht (g)</u>
	≤ 200	100
	201 - 500	250
	501 - 750	350
	> 750	450
Pr�fzustand	im Originalzustand / Anlieferungszustand	

Abweichung(en)

1. Die Proben wurden vor dem Test nicht vorbehandelt (gewaschen/chemisch gereinigt).

Anforderungen gem ss VKF

Der **Brennbarkeitsgrad 5** ist erreicht, wenn **18 der 20 Proben** alle Anforderungen erf llen.

H�he der Flammenspitze	≤ 400 mm
Nachbrennzeit	< 5 s
Nachglimmzeit	≤ 300 s
zerst�rte Strecke	≤ 150 mm

Ergebnis(se)

Nr.	Nachbrennzeit [s]	Nachglimmzeit [s]	zerstörte Strecke [mm]	Höhe der Flammen spitze [>400mm]	Schmelzen und / oder Abtropfen	Brennendes Abtropfen	Entzündung Filterpapier
-----	-------------------	-------------------	------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------------	-------------------------

Längsrichtung: Zündzeit 3 s

1	0	-	50	Nein	schmelzen	Nein	-
2	0	-	69	Nein	schmelzen	Nein	-
3	-	-	39	Nein	schmelzen	Nein	-
4	0	-	56	Nein	schmelzen	Nein	-
5	-	-	48	Nein	schmelzen	Nein	-

Längsrichtung: Zündzeit 15 s

1	-	-	76	Nein	schmelzen	Nein	-
2	-	-	79	Nein	schmelzen	Nein	-
3	-	-	74	Nein	schmelzen	Nein	-
4	-	-	69	Nein	schmelzen	Nein	-
5	-	-	70	Nein	schmelzen	Nein	-

Querrichtung: Zündzeit 3 s

1	-	-	51	Nein	schmelzen	Nein	-
2	-	-	70	Nein	schmelzen	Nein	-
3	-	-	53	Nein	schmelzen	Nein	-
4	-	-	53	Nein	schmelzen	Nein	-
5	1	-	53	Nein	schmelzen	Nein	-

Querrichtung: Zündzeit 15 s

1	-	-	71	Nein	schmelzen	Nein	-
2	-	-	76	Nein	schmelzen	Nein	-
3	-	-	79	Nein	schmelzen	Nein	-
4	-	-	89	Nein	schmelzen	Nein	-
5	-	-	68	Nein	schmelzen	Nein	-

Der geprüfte Artikel >> ALPHACOUSTIC << erfüllt die Anforderungen für den Brennbarkeitsgrad 5 gem. VKF.

Bestimmung des Rauchdichtetest gemäß VKF**Prüfverfahren**

Das Prüfverfahren zur „Bestimmung des Rauchdichtetest“ besteht darin, einen definierten Prüfkörper von (30 x 30 x 4) mm Dicke oder 2 g, in einem normierten Prüfapparat mit definiertem Luftdurchsatz einer definierten Beflammung bis zum Abbrand auszusetzen und das Maximum der durch den Qualm erzeugten Verdunkelung (Lichtabsorption) mittels einer Photozelle festzustellen. Durch 3 Versuche wird der Qualmgrad bestimmt.

Prüfbedingungen

Propan	Druck ca. 0.5 bar
Flammenlänge	150 mm
Luftzufuhr	(6.0 bis 6.5) l/s
Probenhalterung	Schale
Probenanzahl	insgesamt 3 (evtl.6)
Probengrösse	30 x 30 mm
	2 g
Prüfzustand	im Anlieferungszustand / Originalzustand

Abweichung(en)

1. 2g (Anstelle der Dicke von 4mm \pm 10% Toleranz)
2. ohne Vorbehandlung, Reinigungsbehandlung nicht geprüft

Anforderungen

Es werden 3 Versuche durchgeführt. Ergeben sie keine übereinstimmende Klassierung, wird die Anzahl Versuche auf 6 erweitert, wobei das höchste und das tiefste Resultat gestrichen werden. Für die Klassierung ist das Mittel der 4 verbleibenden Resultate massgebend.

Klassierung

Massgebendes Kriterium für die Klassierung ist die Lichtabsorption

Klassierung	Maximale Lichtabsorption
Qualmgrad 1 (starke Qualmbildung)	> 90%
Qualmgrad 2 (mittlere Qualmbildung)	> 50 - 90%
Qualmgrad 3 (schwache Qualmbildung)	0 - 50%

Ergebnis(se)

	Probe 1	Probe 2	Probe 3	Probe 4	Mittelwert
Maximale Lichtabsorption (%)	77	78	78	-	78

Maximale Lichtabsorption: 78 % $\hat{=}$ Qualmgrad 2 (mittlere Qualmbildung)

Klassierung gemäss Wegleitung für Feuerpolizeivorschriften, Baustoffe und Bauteile, Teil B (Prüfbestimmungen), Ausgabe 1988¹

Brandschutztechnische Klassierung : 5.2

(Klassierung 5.2 bedeutet „schwerbrennbar / mittlere Qualmbildung“)²

* * * * *

¹ Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen (VKF) / Bundesgasse 20 / CH-3001 Bern / Phone: +41 (0)31 320 22 22 / www.vkf.ch

² Prüfzustand Prüfobjekt im Anlieferungszustand, ohne Vorbehandlung